


CU3-01M firmware frissítés az IDM3-3.3.27 verziójához


Az IDM3 tartalmazza a mappáiban a firmware-eket, nem szükséges külön letölteni a fájlokat!

1. Indítsd el az IDM3 általad eddig használt verzióját, rendszerüzemben futtatva. Készíts biztonsági mentést a CU3 egység programjáról.

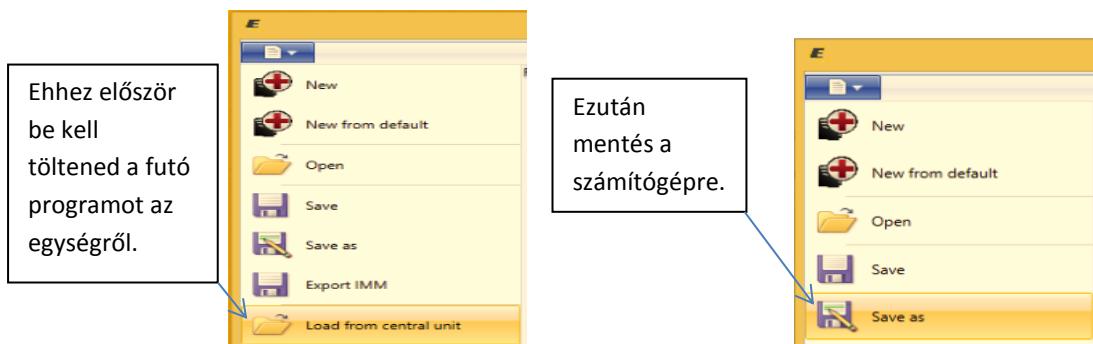


2. Az eszközkezelőbe belépve ellenőrizd le, hogy helyesen szerepel-e a CU3 eszköz hw címe.

a.

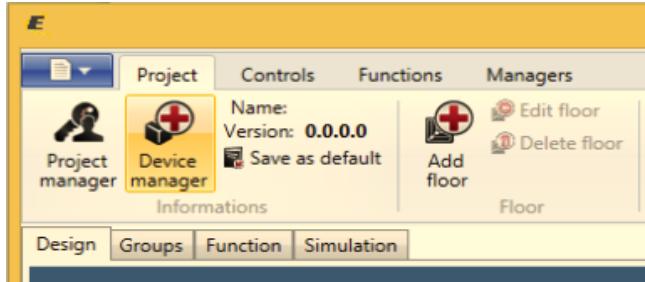

b.

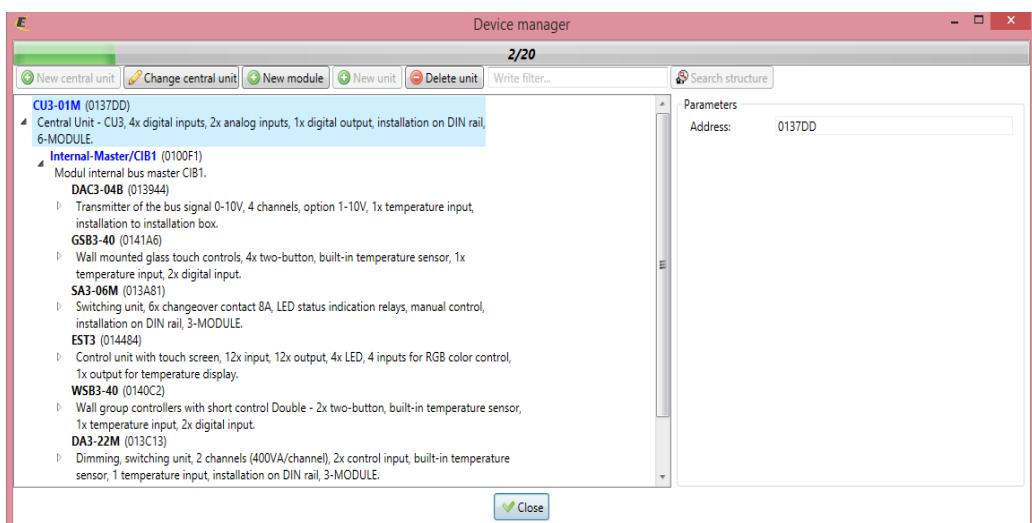

3. Indítsd el a firmware frissítést.




Az IDM3 automatikusan azokat a firmware verziókat kínálja fel a frissítéshez, amelyek mindenképpen szükségesek és egymásra épülnek.

Mindig az aktuális, frissítendő verziót követő legelső verziószámú firmware-re frissítsük fel, azután az azt követőre, lépcsőzetesen haladva.

Itt láthatjuk, hogy egyből felkínálja a célverziót, tehát csak el kell indítani és megvárni a lefutását.

4. Elindul az update folyamata, hozzávetőlegesen 10-15 perc, amíg lefut.

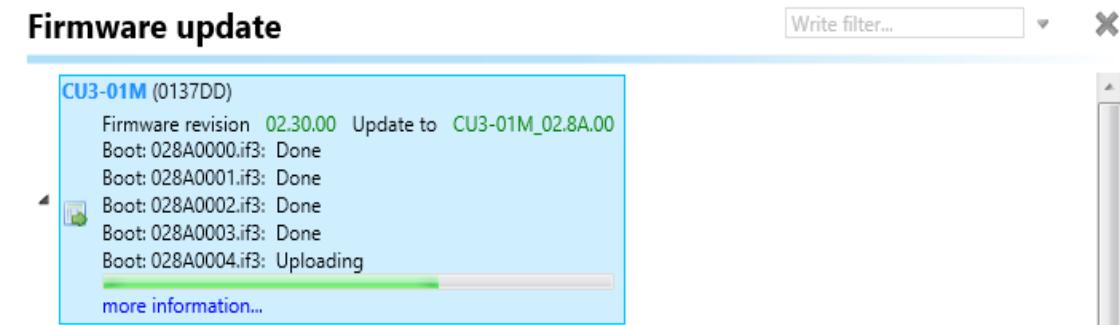

5. A frissítéssel elkészültünk.

